
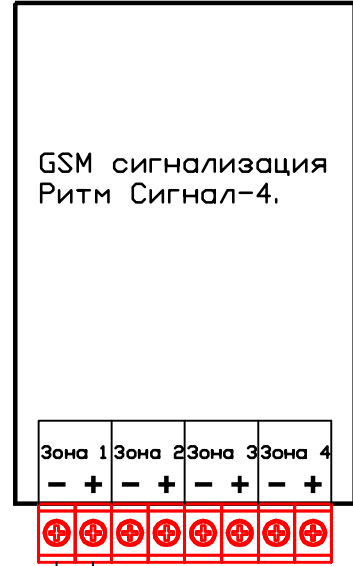


DN

Перв. примен.

Справ. N°

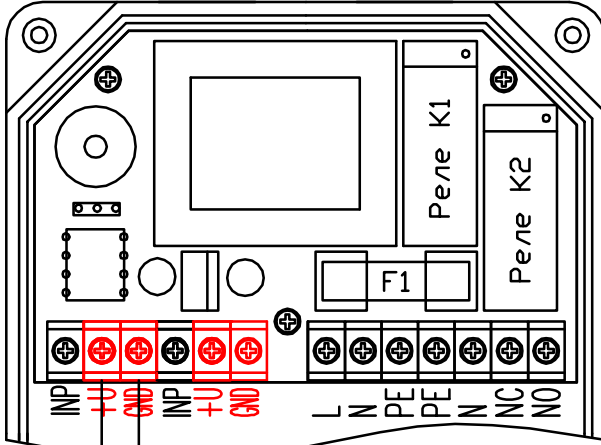

Соединение блока управления с GSM сигнализацией осуществлять витой парой.

Сопротивление  $R=250...350 \text{ Ом}$   
 $P \geq 0.25 \text{ Вт}$

Погр. и дата

Инв. дубл.

Взам. инв.

Погр. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата
Разраб.	R			
Провер.	P			
Т. контр.	T			
D4	D44			
Н. контр.	N			
Утв.	U			

Подключение к блоку управления GSM сигнализации..

Лит.	Масса	Масштаб
Лист L	Листов LV	

